


オゾン脱臭システム

SAOS

(システムアジャスティングオゾンスメル)

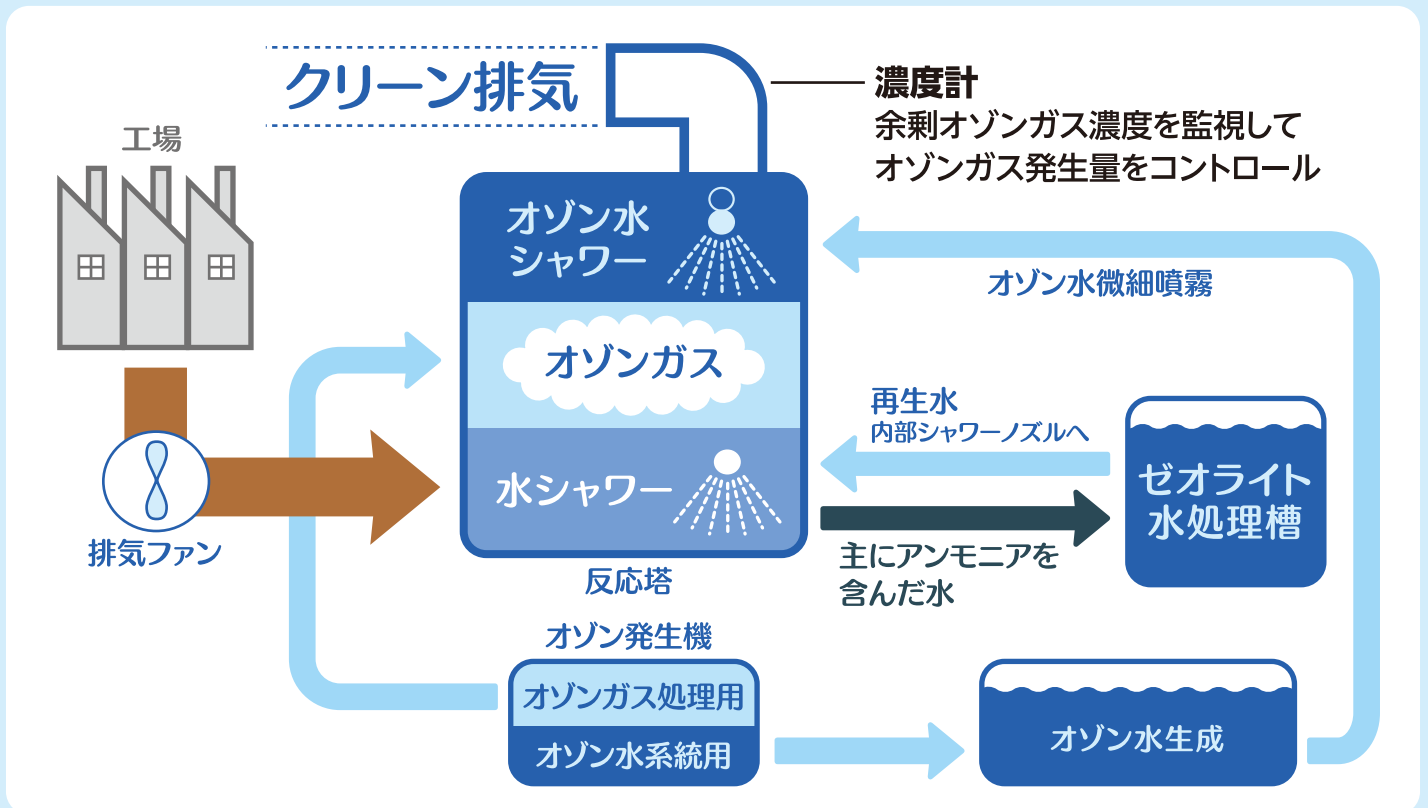

(オゾン脱臭フロー図)

● 水と空気のみで排気脱臭

水と空気のみで薬品が不要。ランニング・イニシャルコストも安く悪臭防止対策の決定版です。
悪臭防止法の規制基準第1号規制基準(敷地境界線)、第2号規制基準(気体排気口)を満たします。
濃度計 = 余剰オゾンガス濃度を監視してオゾンガス発生量をコントロール
ゼオライトで水処理を行いアンモニア等を吸着します。
不要になったゼオライトは、肥料化して再利用できるため、廃棄物を出しません。

〈施工例〉

